

## MONTAGEVOORSCHRIFT

## MONTAGE-ANLEITUNG

## MOUNTING INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HX



Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.


Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.

Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.

Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals bv. voor openbare gebouwen.

NL

Middenaansluiting ,tweepijpssysteem  
Raccordement central , système bi-tubes  
Zentralanschluß , Zweirohr-System  
Connection in the middle , two-pipe-system

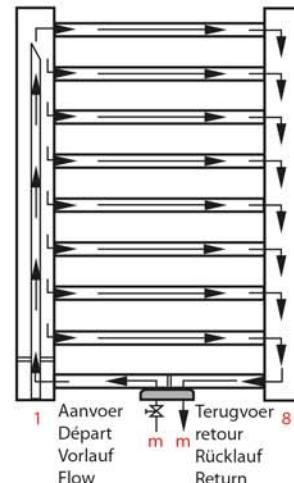

Vérifier la capacité de charge du support.


Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.

Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.

Tenir compte des exigences spéciales, comme par exemple pour des bâtiments publics.

F

Middenaansluiting ,tweepijpssysteem  
Raccordement central , système bi-tubes  
Zentralanschluß , Zweirohr-System  
Connection in the middle , two-pipe-system

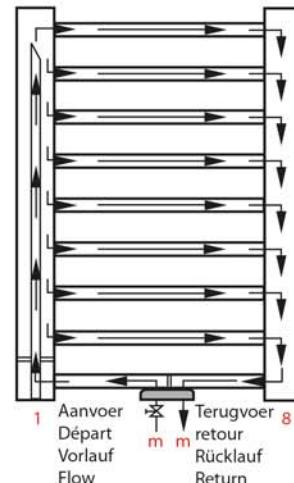

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.

Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.

Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.

Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude, berücksichtigen.

D

Check the bearing surface for load-carrying capacity.

For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.

Contact your dealer for the right type of screws / plugs.

Observe special requirements for e.g. public buildings.

E

NL

Onderaansluiting 1mm8 in tweekoppelstelsel bij badkamerradiatoren en tot 100% warmteafgifte.  
Dankzij de NIEUWE DIAGONALE STROMINGSBUIS. Volgens DIN-metingen in het HLK in Stuttgart ( onderzoeksinstuut voor Verwarming - Ventilatie - Airconditioning ) geeft de klassieke badkamerradiator ( met horizontale buizen en verticale collectoren ) bij diagonale aansluiting tot 15% meer warmte af dan bij onderaansluiting.

Om esthetische en montagetechnische redenen verkiezen veruit de meeste klanten echter de tweede oplossing. Met als gevolg een aanzienlijk geringer rendement ( slecht zo'n 85%).

Met de DIAGONALE STROMINGSBUIS is dit probleem voorgoed opgelost.

De diagonale stromingsbus wordt in de fabriek standaard in de rechter collector geschoven (= aan de zijde van het logoplaatje). Dit is de aanvoerzijde. Wens u de aanvoerzijde aan de linker collector, dan schuift u de diagonale stromingsbus uit de rechter collector en schuift u deze in de linker collector.

## SAMENVATTING !

Bij de onderaansluiting de diagonale stromingsbus in de aanvoer aanbrengen en het radiatorkleintje vastschroeven.

Bij de bovenaansluiting dient een SPECIALE stromingsbus besteld te worden.

Deze speciale stromingsbus in het terugvoer aanbrengen en de terugkoppeling vastschroeven.

## OPGELET !

1) Bij eenpuntsaansluiting de diagonale stromingsbus eerst verwijderen.

2) Bij gebruik van een elektrische weerstand de diagonale stromingsbus eerst verwijderen

Untenanschluß 1mm8 im Zweirohr-System bei Badheizkörpern und trotzdem die volle Heizleistung. Dank des neuen DIAGONAL-STROMUNGSROHRES. Laut DIN-Messungen der HLK Stuttgart ( Forschungsgesellschaft Heizung - Luft - Klima ) bringt der Diagonal-Anschluß eines klassischen Bad-Heizkörpers ( Horizontalröhre und Vertikal-Verteiler ) bis zu 15% mehr Heizleistung im Vergleich zum Untenanschluß. Aus ästhetischen und montagetechischen Gründen bevorzugen die meisten Kunden jedoch die zweite Lösung.

Mit der Folge eines erheblich geringeren Wirkungsgrades ( nur etwa 85% ).

Mit dem DIAGONAL-STROMUNGSROHR ist dieses Problem jetzt überzeugend gelöst.

Das Diagonal-Stromungsrohr wird werkseitig in den rechten Verteiler gesteckt (= an der Seite des Firmenlogoschildes ). Dies ist der Vorlauf.

Wünschen Sie den Vorlauf im linken Verteiler , dann schieben Sie das Diagonal-Stromungsrohr aus dem rechten Verteiler, und stecken Sie ihn in den linken Verteiler.

## ZUSAMMENFASSUNG !

Bei Untenanschluß das Diagonal-Stromungsrohr einfach in den Vorlauf anbringen , und das Heizkörperventil anschrauben.

Bei einem Obenanschluß soll ein SONDER-STROMUNGSROHR bestellt werden. Man braucht nur das Sonderstromungsrohr in den Rücklauf zu montieren und die Rücklaufkupplung festzuschrauben.

## ACHTUNG !

1) Bei Einpunktanschluss muß das Diagonal - Stromungs- rohr erst entfernt werden.

2) Bei Verwendung einer E-Patrone soll das Diagonal-Stromungsrohr zuerst entfernt werden.

E

Bathroom-radiators can now be installed using bottom end connections 1mm8 ( two-pipe system ) without the normal loss in output.

This is made possible with the new DIAGONAL FLOW TUBE. DIN tests at the HLK in Stuttgart ( Heating - Ventilation - Air Conditioning Research Institute ) have indicated that diagonally opposite connections, increase the output of the classical style bathroom-radiator ( with horizontal tubes and vertical collectors ) by up to 15% compared with bottom end connections. For aesthetic and technical reasons most customers prefer bottom end connections.

Result : a considerable decrease in operating level ( 85% ). The DIAGONAL FLOW TUBE provides the solution to this problem.

In the factory, the diagonal flow tube is put into the right collector (= on the same side as the label ). This is the input side.

If you want the input side on the left collector, you have to take the diagonal flow tube out of the right collector and put it into the left collector.

## SUMMARY !

For bottom end connections, insert the DIAGONAL FLOW TUBES into the flow connection of the radiator before fitting the radiator valve.

In case of a top-end connection, a SPECIAL FLOW TUBE has to be ordered.


Simply insert the SPECIAL FLOW TUBE in the return and screw on the return connection.

## ATTENTION !

1) One point connection: the diagonal flow tube has to be removed.

2) In case an electrical resistance is used, the diagonal flow tube has to be removed.

D

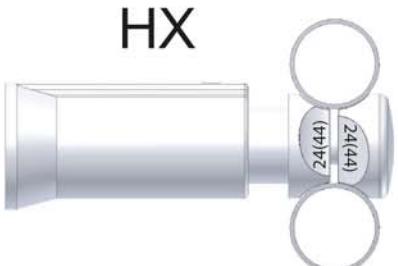

L	500	600	750
R	444	544	694

Werkdruk : Max.10 bar  
Betriebsdruck : Max.10 bar  
Pression de service : Max.10 bar  
Operating pressure : Max.10 bar  
Presión : Max.10 bar

Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator.  
Le matériel de fixation se trouve dans l'emballage ou entre les conduites du radiateur.  
Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.  
Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigelegt oder befindet sich zwischen den Heizkörperrohren.  
Akcesoria montażowe zostały zapakowane lub umieszczone między rurami kaloryfera.  
Il materiale di fissaggio si trova nella confezione o tra i tubi del radiatore.

