

Filterset

275/350/425/500 Boost (H)

Omschrijving

De Boost 275/350/425/500 (H) is standaard voorzien van 2x ISO Coarse 65% (=G4) filters. Wij raden aan om beide filters te vervangen met een ISO ePM1 55% (=F7) en ISO Coarse 65% (=G4) filterset, vanaf het moment dat de woning permanent in gebruik is genomen door de bewoners. Verder raadt Vasco aan om de filters in uw ventilatie-unit 3-maandelijks te reinigen en 6-maandelijks te vervangen.

Het reinigen kan gebeuren met een stofzuiger.

Het vervangen wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het meegeleverde bedieningselement.



Vuilfiltermelding + reset

Na bediening licht de LED 2x oranje op:



Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco “Accessory Shop”.

Reset vervolgens de vuilfiltermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig op de knop “stand 1” en “timer” te drukken, tot de LED groen oplicht.

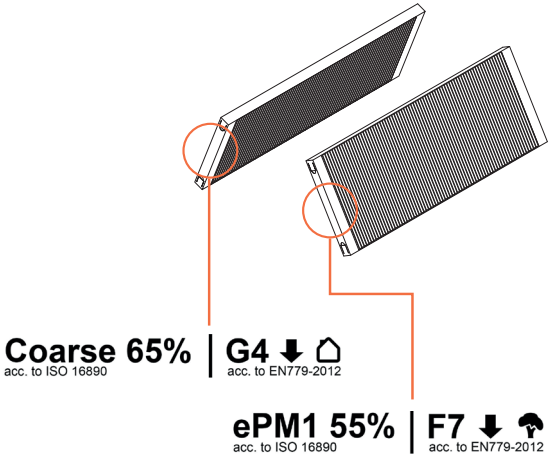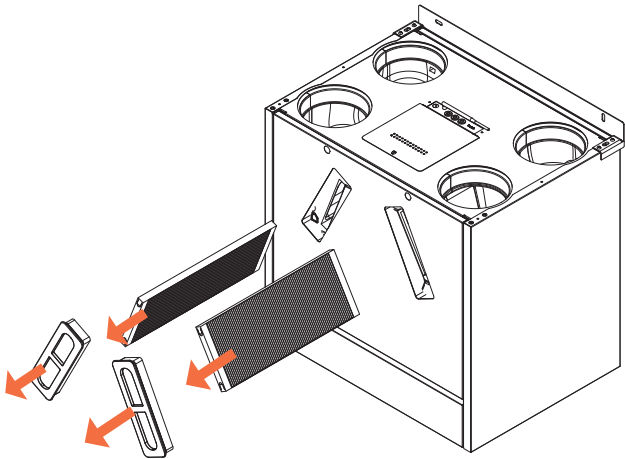

Technische eigenschappen

Bij de ventilatie-units van het type 275/350/425/500 Boost (H) zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit, achter de filterdoppen. Om toegang te krijgen tot de toevoer- en afvoerfilters, moeten de filterdoppen worden verwijderd.

Afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht kan het nodig zijn de F7-filter vaker te vervangen. Daarom bieden wij ook een filtervervangset aan met 2x F7-filters.

Type ventilatie-unit	Boost 275 (H) Boost 350 (H) Boost 425 (H) Boost 500 (H)	Boost 275 (H) Boost 350 (H) Boost 425 (H) Boost 500 (H)
Afmetingen filters (l x b x h mm)	495 x 186 x 20	495 x 186 x 20
Filterclassificaties EN779 - ISO 16890	F7 – ISO ePM1 55% G4 – ISO Coarse 65%	F7 – ISO ePM1 55% F7 – ISO ePM1 55%
Materiaal	· Glasvezelpapier · Filteromranding uit karton	· Glasvezelpapier · Filteromranding uit karton
Filterset		