



JEU DE FILTRES D275


DESCRIPTION

Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation tous les trois mois et de les remplacer tous les 6 mois. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un aspirateur. Le remplacement est facilement indiqué par le message du filtre à impuretés sur l'écran de l'élément de commande fourni :

après l'opération, la LED s'allume 2x en orange :



Remplacez les filtres (air d'alimentation et air de retour) par des jeux de filtres officiels pour les unités de ventilation Vasco de type D. Disponible chez les grossistes ou dans la "Boutique d'Accessoires" de Vasco. Ensuite, réinitialisez le message du filtre à impuretés en appuyant simultanément pendant au moins 4 secondes sur les touches " position 1 " et " timer " jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.

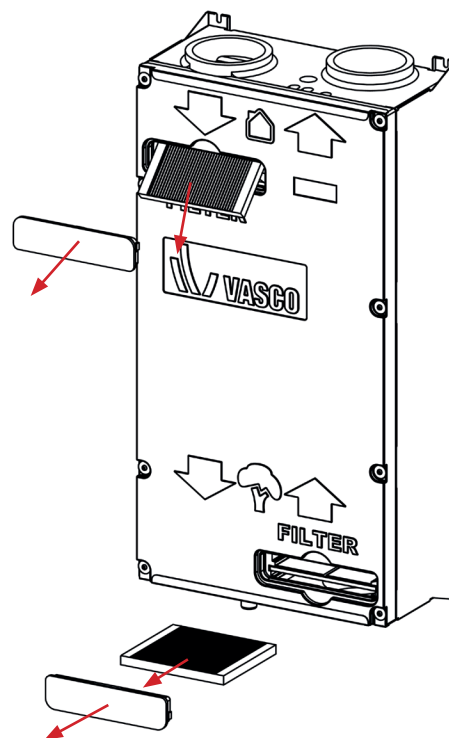

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sur les unités de ventilation de type D275, les filtres sont accessibles par l'avant de l'appareil.

2 bouchons de filtre séparés doivent être ouverts pour y accéder vers les filtres d'alimentation et de retour respectivement.

* En fonction de la qualité de l'air extérieur, il est parfois nécessaire de remplacer le filtre F7 plus souvent, d'où un kit de remplacement de filtre avec 2x filtres F7.

Type unité de ventilation	Dimensions (lxhx mm)	Classification des filtres EN779 - ISO16890	Matériel	Image jeu de filtres
D275, D275EP, D275 II, D275EP II	252x213x10	G3 - ISO Coarse 65% G3 - ISO Coarse 65%	Synthétique Cadre du filtre en carton	
D275 III, D275EP III	216x245x20 200x245x20	F7 - ISO ePM1 55% G4 - ISO Coarse 65%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	
D275 III, D275EP III	216x245x20	F7 - ISO ePM1 55% F7 - ISO ePM1 55%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	*