


# Jeu de filtres 225 Compact (LEH)

## Description


Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation à l'aide d'un aspirateur tous les trois mois et de les remplacer tous les six mois. Le besoin de remplacement est facilement indiqué par l'indicateur de filtre à impuretés sur l'élément de commande fourni : lorsque le remplacement est nécessaire, l'indicateur LED s'allume deux fois en orange.

### Indicateur de filtre à saletés + réinitialisation

Après la mise en service, la LED s'allume 2x en orange :

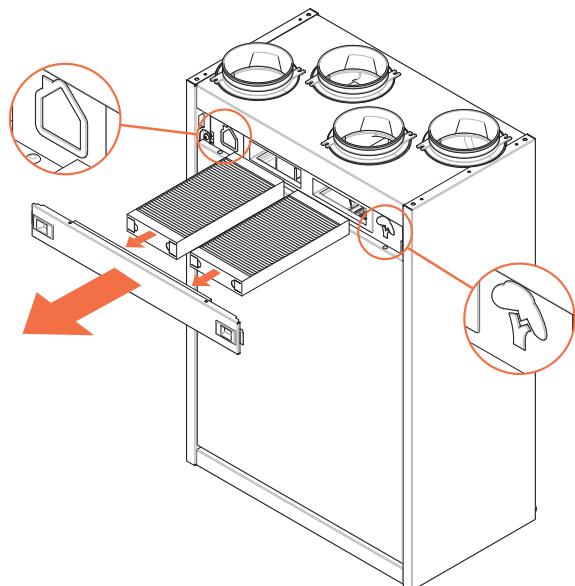

Remplacez les filtres (air soufflé et air repris) par des jeux de filtres officiels pour les appareils de ventilation Vasco de type D. Ils sont disponibles chez les grossistes ou dans le « Accessory Shop » de Vasco. Réinitialisez ensuite le message relatif au filtre à impuretés en appuyant simultanément sur les boutons « Position 1 » et « Minuterie» pendant au moins 4 secondes, jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.

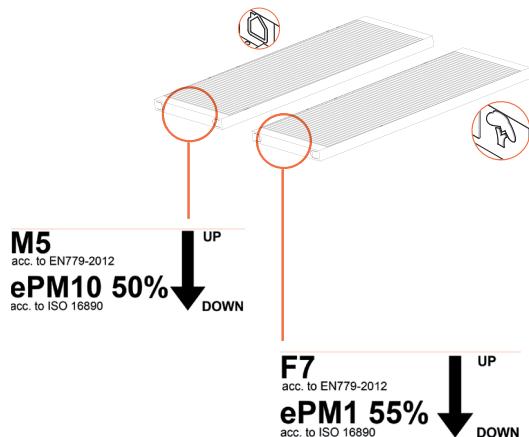

## Spécifications techniques

Dans les appareils de ventilation de type 225 Compact (LEH), les filtres sont accessibles à l'avant de l'appareil. Pour accéder aux filtres d'alimentation et de retour, ouvrez la porte du filtre en faisant glisser les deux loquets noirs vers l'intérieur. Le jeu de filtres standard de cet appareil de ventilation se compose d'un filtre F7 pour l'alimentation et d'un filtre M5 pour l'évacuation.

En fonction de la qualité de l'air extérieur, le filtre F7 peut devoir être remplacé plus fréquemment. C'est pourquoi nous proposons également un kit de remplacement des filtres comprenant 2 filtres F7.

Type unité de ventilation	225 Compact (LEH)	225 Compact (LEH)
Dimensions filtres (l x l x h mm)	260 x 125 x 30 (F7) 260 x 120 x 35 (M5)	260 x 125 x 30
Caractéristiques des filtres EN779 - ISO 16890	F7 – ISO ePM1 55% M5 – ISO ePM10 50%	F7 – ISO ePM1 55% F7 – ISO ePM1 55%
Matériau	· Papier en filtre de verre · Cadre de filtre en carton	· Papier en filtre de verre · Cadre de filtre en carton
Filtres		