

Filterset DX4/5/6

Omschrijving



De DX4/5/6 is standaard voorzien van luchtfilters van 1x ISO ePM1 55% (F7) en 1x ISO Coarse 65% (=G4) filters. Wij raden aan om beide filters te vervangen elke drie maanden te reinigen met een stofzuiger en elke zes maanden te vervangen. De noodzaak tot vervanging wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het meegeleverde bedieningselement: wanneer vervanging nodig is, zal de LED-tweemaal oranje oplichten.

Vuilfiltermelding + reset

Na bediening licht de LED 2x oranje op:



Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco "Accessory Shop". Reset vervolgens de vuilfiltermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig de knop "stand 1" en "timer" te drukken, tot de LED groen oplicht.

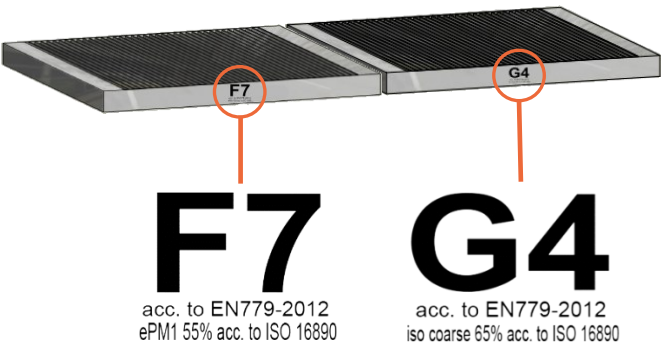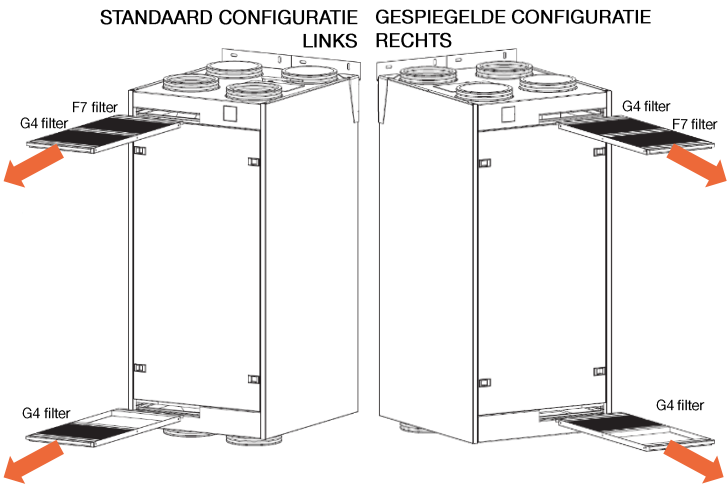

Technische eigenschappen

Bij de ventilatie-units van het type DX zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit. 2 separate filterlades dienen geopend te worden om toegang te krijgen tot de toevoer- en afvoerfilter.

* De F7/G4/G4 filterset is van toepassing enkel en alleen wanneer naast de bovenaansluiting ook de onderaansluiting is aangesloten zoals afgebeeld in de tekening:

** Afhankelijk van de buitenluchtkwaliteit kan het nodig zijn om het ISO ePM1 55% (F7) filter vaker te vervangen. Daarom is er een filtervervangset beschikbaar met twee ISO ePM1 55% (F7) filters.

Type ventilatie-unit	DX4/5/6		
Afmetingen filters (l x b x h mm)	275 x 275 x 20		
Filterclassificaties EN779 – ISO 16890	F7 – ISO ePM1 55% G4 – ISO Coarse 65%	F7 – ISO ePM1 55% G4 – ISO Coarse 65% G4 – ISO Coarse 65%	F7 – ISO ePM1 55% F7 – ISO ePM1 55%
Materiaal	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton		
Filterset		 *	 **