




# FILTRY WYMIENNE 225 COMPACT (LE)

## OPIS

Vasco zaleca czyszczenie filtrów w centrali wentylacyjnej co 3 miesiące i wymianę co 6 miesięcy. Czyszczenie można wykonać odkurzaczem. Konieczność wymiany jest wskazywana przez sygnał zabrudzenia filtra na dostarczonym przełączniku biegów RF: po wciśnięciu dioda świeci 2 x na pomarańczowo:



Filtry nawiewu i wywiewu należy wymienić na zestaw filtrów VASCO do rekuperatorów 225 Compact (LE), dostępne u instalatorów i dystrybutorów Vasco. Po wymianie należy zresetować komunikat filtra, naciskając przez co najmniej 4 sekundy jednocześnie przyciski: „bieg1“ i „timer”, aż dioda LED zaświeci się na zielono.

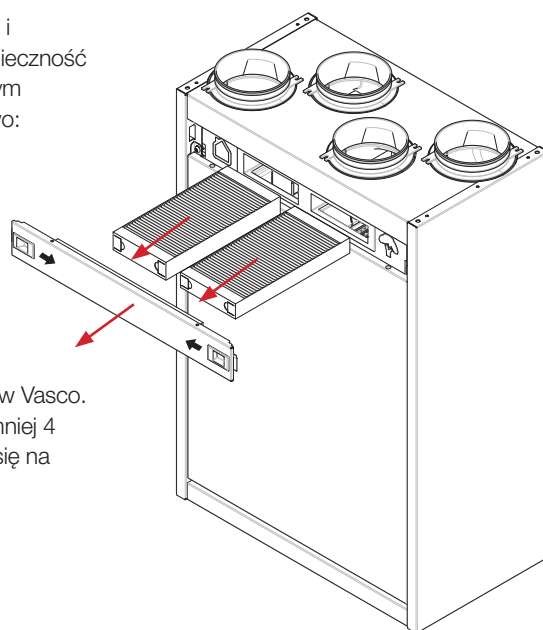

## DANE TECHNICZNE

W rekuperatorach typu 225 Compact (LE) filtry są dostępne od przodu urządzenia. Aby uzyskać dostęp do filtrów nawiewu i wywiewu, należy otworzyć pokrywę filtra. W tym celu należy przesunąć 2 czarne zatrzaski drzwiczek do wewnątrz. Standardowy zestaw filtrów w tym rekuperatorze to zestaw filtrów F7/M5.

\* W zależności od jakości powietrza zewnętrznego, czasami istnieje potrzeba częstszej wymiany filtra nawiewu F7, dlatego dostępny jest też zestaw 2 x F7.

| Typ rekuperatora  | Wymiary [DxSxW mm] | Klasa filtrów EN779 - ISO16890 | Materiał        | Fotografia |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 225 Compact (LEH) | 260x125x30         | F7 - ISO ePM1 55%              | Włókno szklane  |            |
|                   | 260x120x35         | M5 - ISO ePM10 50%             | Ramka kartonowa |            |
| 225 Compact (LEH) | 260x125x30         | F7 - ISO ePM1 55%              | Włókno szklane  |            |
|                   |                    | F7 - ISO ePM1 55%              | Ramka kartonowa |            |