




JEU DE FILTRES D_T_X350/425/500 (E)

DESCRIPTION

Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation tous les trois mois et de les remplacer tous les 6 mois. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un aspirateur. Le remplacement est facilement indiqué par le message du filtre à impuretés sur l'écran de l'élément de commande fourni :

après l'opération, la LED s'allume

2x en orange :

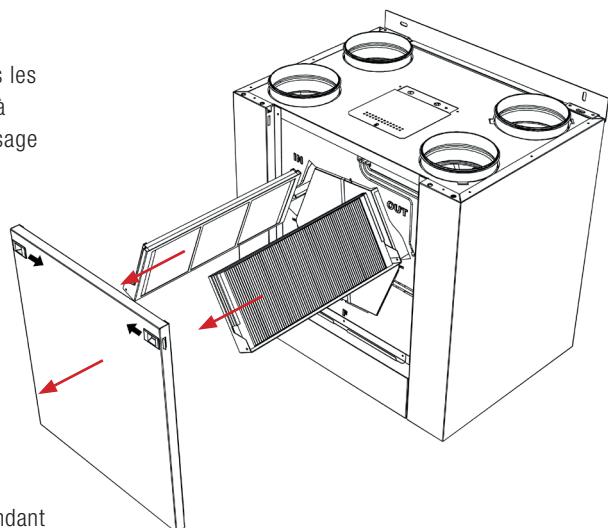

Remplacez les filtres (air d'alimentation et air de retour) par des jeux de filtres officiels pour les unités de ventilation Vasco de type D. Disponible chez les grossistes ou dans la "Boutique d'Accessoires" de Vasco. Ensuite, réinitialisez le message du filtre à impuretés en appuyant simultanément pendant au moins 4 secondes sur les touches "position 1" et "timer" jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sur les unités de ventilation de type D_T_X350/425/500 (E), les filtres sont accessibles par l'avant de l'appareil.

La face avant doit être ouverte pour y accéder vers les filtres d'alimentation et de retour respectivement.

Pour ce faire, faites glisser les 2 loquets noirs de la porte vers l'intérieur pour soulever la face avant de l'unité de ventilation.

* En fonction de la qualité de l'air extérieur, il est parfois nécessaire de remplacer le filtre F7 plus souvent, d'où un kit de remplacement de filtre avec 2x filtres F7.

Type unité de ventilation	Dimensions [lxlxh mm]	Classification des filtres EN779 - ISO16890	Matériel	Image jeu de filtres
D350, D425, T350, T500, X350 (E), X425 (E), X500 (E)	481x186x20	F7 - ISO ePM1 55% G4 - ISO Coarse 65%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	
D350, D425, T350, T500, X350 (E), X425 (E), X500 (E)	481x186x20	F7 - ISO ePM1 55% F7 - ISO ePM1 55%	Papier de fibre de verre Cadre du filtre en carton	