

Filterset 225 Compact (LEH)

Omschrijving



Vasco adviseert om de filters van uw ventilatie-unit elke drie maanden te reinigen met een stofzuiger en elke zes maanden te vervangen. De noodzaak tot vervanging wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het meegeleverde bedieningselement: wanneer vervanging nodig is, zal de LED-indicator tweemaal oranje oplichten.

Vuilfiltermelding + reset

Na bediening licht de LED 2x oranje op:



Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco “Accessory Shop”. Reset vervolgens de vuilfiltermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig op de knop “stand 1” en “timer” te drukken, zolang tot de LED groen oplicht.

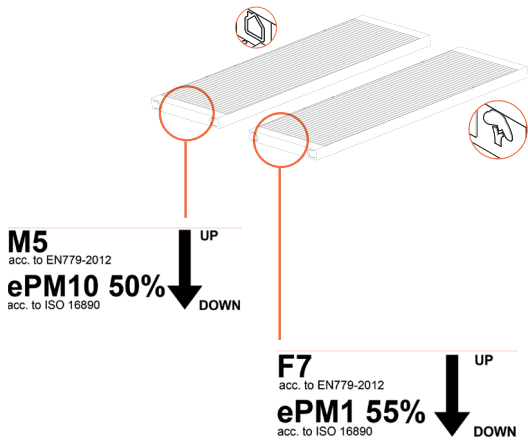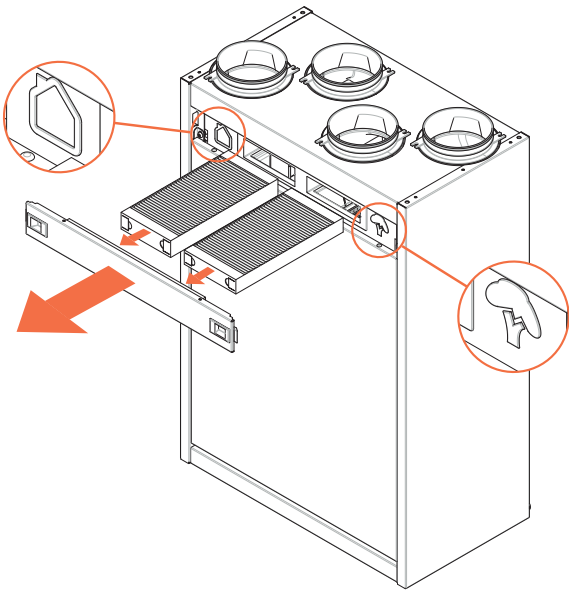

Technische eigenschappen

Bij de ventilatie-units van het type 225 Compact (LEH) zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit. Om toegang te krijgen tot de toevoer- en afvoerfilters, dient u de filterdeur te openen door de twee zwarte deurgrendels naar binnen te schuiven. De standaard filterset in deze ventilatie-unit bestaat uit een F7-filter voor de toevoer en een M5-filter voor de afvoer.

Afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht kan het nodig zijn de F7-filter vaker te vervangen. Daarom bieden wij ook een filtervervangset aan met 2x F7-filters.

Type ventilatie-unit	225 Compact (LEH)	225 Compact (LEH)
Afmetingen filters (l x b x h mm)	260 x 125 x 30 (F7) 260 x 120 x 35 (M5)	260 x 125 x 30
Filterclassificaties EN779 - ISO 16890	F7 – ISO ePM1 55% M5 – ISO ePM10 50%	F7 – ISO ePM1 55% F7 – ISO ePM1 55%
Materiaal	· Glasvezelpapier · Filteromranding uit karton	· Glasvezelpapier · Filteromranding uit karton
Filterset		