



FILTERSETS D150 Compact

OMSCHRIJVING

Vasco raadt aan om de filters in uw ventilatie-unit 3-maandelijks te reinigen en 6-maandelijks te vervangen. Het reinigen kan gebeuren met een stofzuiger.

Het vervangen wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het geïntegreerd display of optioneel bedraad bedieningselement, nadat de filtervervangingsinterval is verstreken:

- Filtervuilmelding op het geïntegreerd display:


FLtr

- Filtervuilmelding op het optioneel bedraad bedieningselement:




Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco "Accessory Shop". Reset vervolgens de vuilfiltermelding met het geïntegreerd display of optioneel bedraad bedieningselement:

- Filtervuilmelding resetten op het geïntegreerd display via het hoofdmenu:



- Filtervuilmelding resetten op het optioneel bedraad bedieningselement via "Gebruikersinstellingen":

gebruik het TOUCHPAD  om het filterwaarschuwingspictogram  te selecteren en druk op 

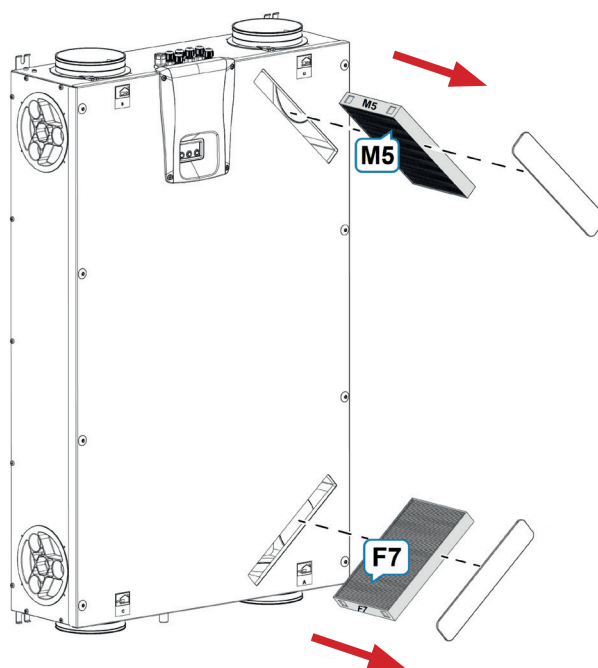

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Bij de ventilatie-units van het type D150 Compact zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit. 2 separate filterdoppen dienen geopend te worden om toegang te krijgen tot de toevoer- en respectievelijk afvoerfilter.

Type ventilatie-unit	Afmetingen [lxbxh mm]	Filterclassificatie EN779 - ISO16890	Materiaal	Afbeelding filterset
D150 Compact	230x150x25	F7 - ISO ePM1 55% M5 - ISO ePM10 50%	Synthetisch Filteromranding uit karton	