



JEU DE FILTRES D150 Compact

DESCRIPTION

Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation tous les 3 mois et de les remplacer tous les 6 mois. Le nettoyage peut se faire à l'aide d'un aspirateur.

Le remplacement est facilement indiqué par le message du filtre à impuretés sur l'écran intégré ou sur l'élément de commande câblé en option, une fois que l'intervalle de temps de remplacement du filtre s'est écoulé :

- Message du filtre à impuretés sur l'écran intégré :


FLtEr

- Message du filtre à impuretés sur l'élément de commande câblé en option :




Remplacez les filtres (air d'alimentation et air de retour) par des jeux de filtres officiels pour les unités de ventilation Vasco de type D. Disponible chez les grossistes ou dans la "Boutique d'Accessoires" de Vasco. Ensuite, réinitialisez le message du filtre à impuretés sur l'écran intégré ou sur l'élément de commande câblé :

- Réinitialiser le message du filtre à impuretés sur l'écran intégré via le menu principal :



- Réinitialiser le message du filtre à impuretés sur l'élément de commande câblé via "Paramètres utilisateur" :

utiliser le TOUCHPAD  pour sélectionner l'icône d'avertissement du filtre  et appuyer sur 

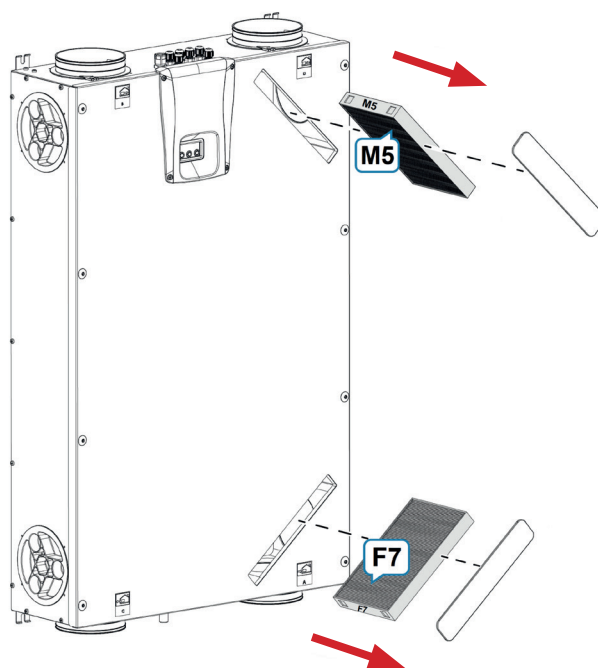

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sur les unités de ventilation de type D150 Compact, les filtres sont accessibles par l'avant de l'appareil.

2 bouchons de filtre séparés doivent être ouverts pour y accéder vers les filtres d'alimentation et de retour respectivement.

Type unité de ventilation	Dimensions [xlxh mm]	Classification des filtres EN779 - ISO16890	Matériel	Image jeu de filtres
D150 Compact	230x150x25	F7 - ISO ePM1 55% M5 - ISO ePM10 50%	Synthétique Cadre du filtre en carton	